


# Studzienka tworzywowa DN400 mm

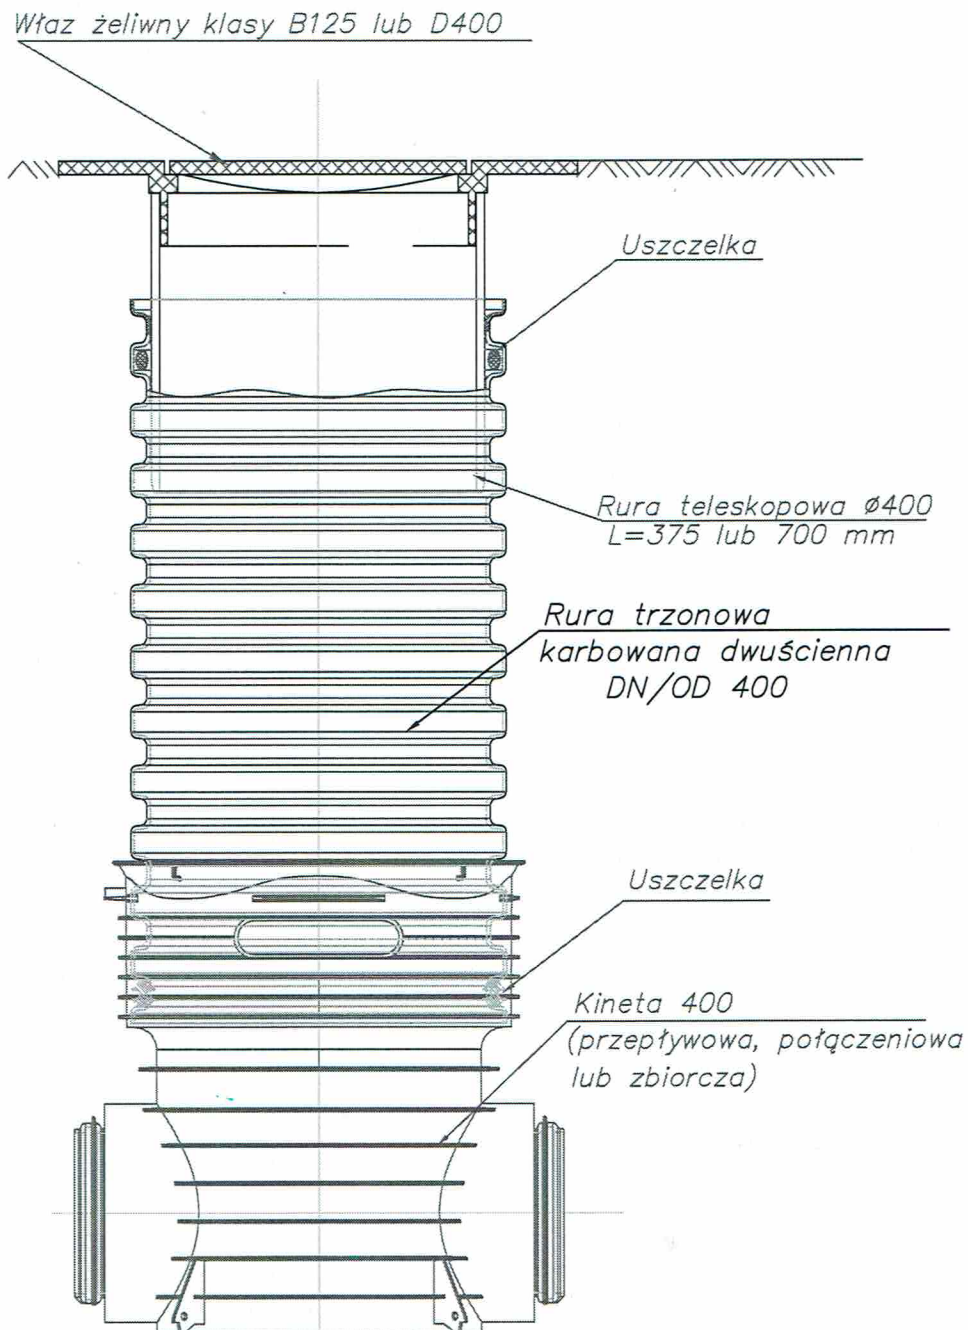

Studzienka inspekcyjna 400 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym lub wpustem klasy B lub D

Jednostka projektowa	Akwedukt Aleksander Pluta, 36-001 Trzebowniko, Terliczka 39A		
Nazwa obiektu	"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina"		
Lokalizacja	m. Wetlina, gm. Cisna, dz.nr: 768/15, 768/20, 768/26, 768/27, 768/28, 768/34		
Inwestor	Gmina Cisna, Cisna 49, 38-607 Cisna,		
Nazwa rysunku	Schemat studzienki tworzywowej DN400		Faza: Projekt Budowlany
	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Projektował	mgr inż. Aleksander Pluta	PDK/0210/ PWOS/10	<i>AP</i>
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Żurek	PDK/0119/ PWOS/14	<i>PŻ</i>
			06.2022
			<b>RYS. 6</b>